


Brasil 2 x 0 Sérvia | 27/06/2018 iniciado às 15h00

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção da Sérvia, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 06/06/2018 (quarta-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 186-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.

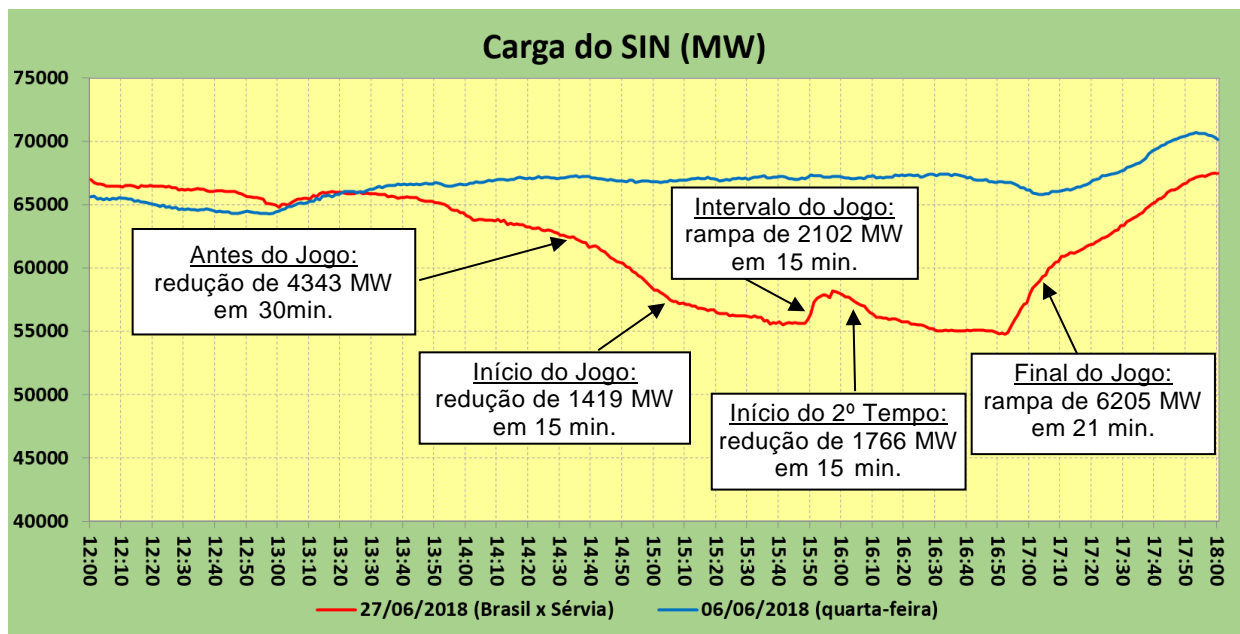

Nas horas que antecederam o jogo, a carga encontrava-se cerca de 1300 MW abaixo da observada em uma quarta-feira normal.

Antes do início do jogo, a partir das 13h20min, observou-se uma rampa de redução de carga de 7746 MW em 01h40min. A rampa de redução de carga durante os 30 minutos que antecederam o início do jogo foi de 4343 MW.

No início do jogo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1419 MW em 15 minutos.

Durante o primeiro tempo, a média de carga observada nesse período foi de 8855 MW inferior em relação a uma quarta-feira normal.



No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 2102 MW em 15 minutos.

No início do segundo tempo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1766 MW em 15 minutos.

Durante o segundo tempo, a média de carga observada nesse período foi de 11203 MW inferior a uma quarta-feira normal.

Logo após o término do jogo, observou-se uma rampa de carga, com elevação de 6205 MW em 21 minutos.