




Brasil 1 x 2 Bélgica | 06/07/2018 iniciado às 15h00

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção da Bélgica, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 29/06/2018 (sexta-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 215-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.

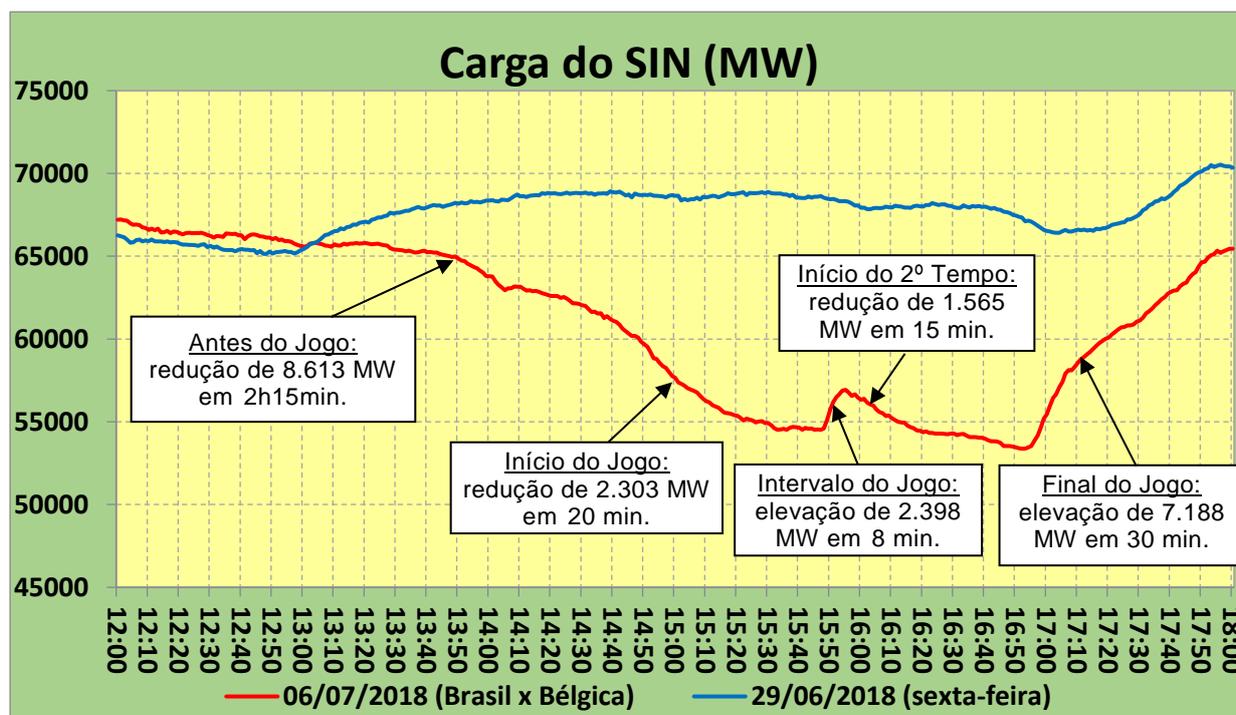

Antes do início do jogo, a partir das 12h45min, observou-se uma rampa de redução de carga de 8613 MW em 2h15 minutos.

No início do jogo observou-se uma rampa com redução de carga de 2303 MW em 20 minutos.

Durante o primeiro tempo, a média de carga observada nesse período foi de 11443 MW inferior a uma sexta-feira normal.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 2398 MW em 8 minutos.

No início do segundo tempo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1565 MW em 15 minutos.



Durante o segundo tempo, a média de carga observada nesse período foi de 13340 MW inferior a uma sexta-feira normal.

Logo após o término do jogo, observou-se uma rampa de carga, com elevação de 7188 MW em 30 minutos.