


## Brasil 1 x 1 Suíça | 17/06/2018 iniciado às 15h00min

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção da Suíça, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 10/06/2018 (domingo), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 186-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.

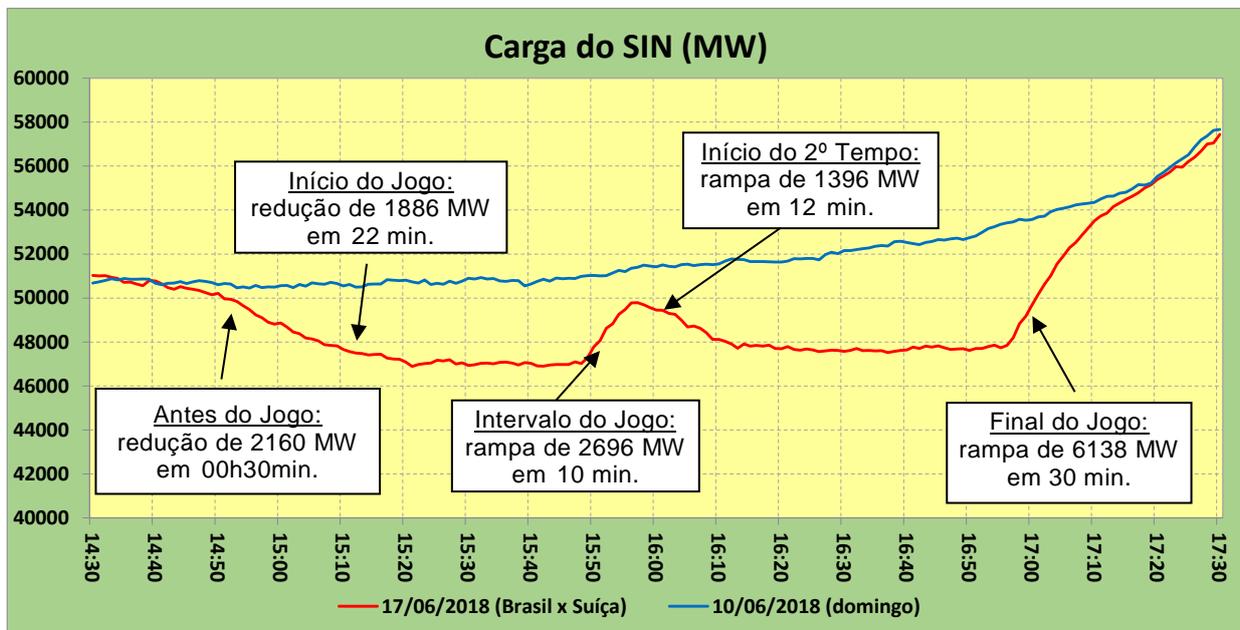

Nas primeiras horas do dia do jogo, a carga encontrava-se cerca de 1000 MW acima da observada em um domingo normal.

Antes do início do jogo, a partir das 14h30min, observou-se uma rampa de redução de carga de 2160 MW em 00h30min.

No início do jogo observou-se uma rampa com redução de carga de 1886 MW em 22 minutos.

Durante o primeiro tempo, a diferença média de carga observada nesse período foi de 2265 MW em relação a um domingo normal.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 2696 MW em 10 minutos.



No início do segundo tempo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1396 MW em 12 minutos.

Durante o segundo tempo, a diferença média de carga observada nesse período foi de 3849 MW em relação a um domingo normal.

Logo após o término do jogo, observou-se uma rampa de carga, com elevação de 6138 MW em 30 minutos.