


Inglaterra 1 x 2 Croácia | 11/07/2018 iniciado às 15h00

Durante o jogo Inglaterra x Croácia, 2ª Semifinal da Copa do Mundo FIFA 2018, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 06/06/2018 (quarta-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

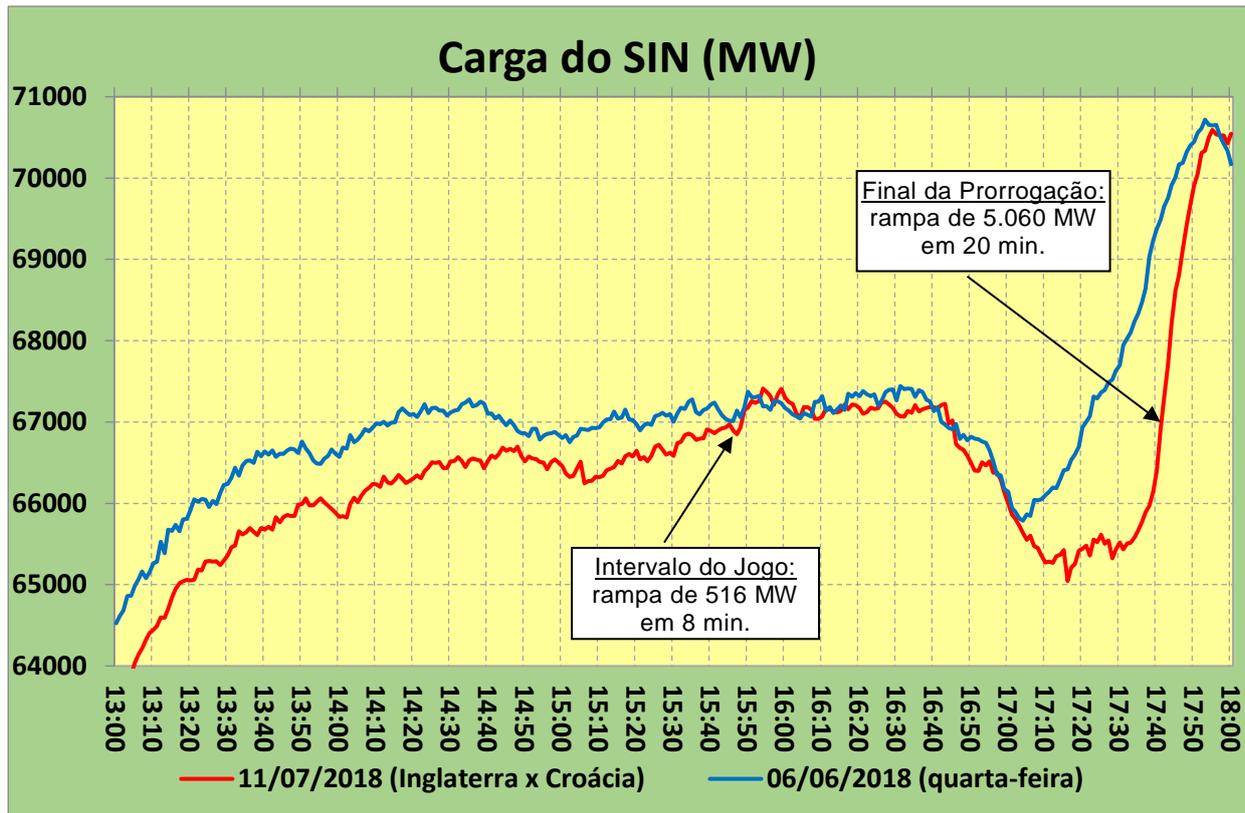

Nos momentos que antecederam o jogo até o final do primeiro tempo, o comportamento da carga não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 06/06/2018 (quarta-feira), ficando em média 627 MW abaixo dessa quarta-feira típica, por fatores não relacionados ao jogo.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 516 MW em 8 minutos.

Durante o segundo tempo, o comportamento da carga também não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 06/06/2018 (quarta-feira).

Durante o período da prorrogação, das 16h57 às 17h34, houve retardo na entrada de carga em relação a uma quarta-feira típica.

Logo após o término da prorrogação, observou-se uma rampa de carga, simultânea com a entrada de carga de iluminação pública, com elevação de 5.060 MW em 20 minutos.